

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

Отделение надзорной деятельности по Мотыгинскому району

663400, Красноярский край, п.Мотыгино, ул.Комсомольская, 21, тел.8(39141) 22-9-13,

(e-mail: pc57@krasmail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п.Мотыгино

(место составления акта)

15 марта 2013 года

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 55

По адресу/адресам: 663400, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район,
п.Мотыгино, ул.Садовая, 4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от
07.03.2013 № 55, подписанного главным государственным инспектором Моты-
гинского района Красноярского края по пожарному надзору А.В. Демченко

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении:
Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

В период с 12 марта 2013 года по 15 марта 2013 года

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Мотыгинскому району
УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

11 марта 2013 года директор МБУ «КЦСОн» Горшков Геннадий Павлович пу-
тём вручения распоряжения о проведении проверки

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)


Г.П. Горшков

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

15 марта 2013 года


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 3 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный
инспектор Мотыгинского района
Красноярского края по пожарному надзору

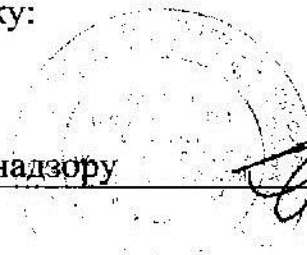

А.В. Демченко


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор «МБУ «КЦСОН» Горшков Геннадий Павлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

15 марта

2013 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19

ПРИЛОЖЕНИЕ К АКТУ ПРОВЕРКИ

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом проверки является Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (сокращённое наименование «МБУ «КЦСОН»). Юридический адрес «МБУ «КЦСОН»»: 663400, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, 112.

Согласно устава, учредителем «МБУ «КЦСОН»» является Муниципальное образование Мотыгинский район в лице администрации Мотыгинского района, а собственником имущества Учреждения является Муниципальное образование Мотыгинский район в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мотыгинского района, полномочия Учредителя исполняет Комитет социальной защиты населения администрации Мотыгинского района.

«МБУ «КЦСОН»» является некоммерческой организацией, нестационарным учреждением социального обслуживания населения со стационарным отделением и предназначается для оказания социальной поддержки и социальных услуг с обеспечением проживания и без обеспечения проживания на основе государственного задания, а также помощи и всесторонней поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

В отношении объекта защиты - Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «МБУ «КЦСОН»» составлена декларация пожарной безопасности.

В соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права от 02.10.2008 серия 24 Е 3 № 634177, 634175, 634176 здания: отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, котельная отделения, банно-прачечный комбинат отделения закреплены за «МБУ «КЦСОН»» на праве оперативного управления.

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «МБУ «КЦСОН»» предназначено для пребывания маломобильных групп населения и находится по адресу: п. Мотыгино, ул. Садовая, 4.

На территории Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «МБУ «КЦСОН»» расположено три здания, а именно: основное здание отделения, здание банно-прачечного комбината и здание котельной.

Основное здание отделения: отдельно стоящее, одноэтажное, размерами в плане 23,85x11,70 м., V степени огнестойкости, 1965 года постройки. Класс конструктивной пожарной опасности здания С3, класс функциональной пожарной опасности здания Ф1.1. Фундамент железобетонный ленточный. Паружные стены здания выполнены из бруса, изнутри оштукатурены сырой штукатуркой, потолочное перекрытие и внутренние перегородки деревянные. Чердачное помещение выполнено деревянными стропилами. Крыша двухскатная. Кровельное покрытие – металлические оцинкованные листы по деревянной обрешётке. Отопление местное (водяное) от котельной учреждения, вентиляция естественная, освещение электрическое. Из здания имеется 3 рассредоточенных эвакуационных выходов. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению движения из здания.

Здание банно-прачечного комбината отделения: пристроено к основному зданию, одноэтажное, размерами в плане 10,60x9,75 м., III степени огнестойкости, 1995 года постройки. Класс конструктивной пожарной опасности здания С1, класс функциональной пожарной опасности здания Ф3.5. Фундамент железобетонный ленточный, наружные стены здания выполнены из кирпича, изнутри оштукатурены сырой штукатуркой, потолочное перекрытие железобетонное, внутренние перегородки деревянные. Чердачное помещение выполнено деревянными стропилами. Крыша двухскатная. Кровельное покрытие – шиферные листы по деревянной обрешётке. Отопление местное (водяное) от котельной учреждения, вентиляция естественная, освещение электрическое.

Здание котельной отделения: отдельно стоящее, одноэтажное, размерами в плане 4,70x3,70 м., V степени огнестойкости с полуподвальным помещением, 1977 года постройки. Класс конструктивной пожарной опасности здания С3, класс функциональной пожарной опасности здания Ф5.1. Фундамент железобетонный ленточный, наружные стены здания выполнены из бруса, изнутри оштукатурены сырой штукатуркой, потолочное перекрытие и внутренние перегородки деревянные. Чердачное помещение выполнено деревянными стропилами. Крыша односкатная. Кровельное покрытие – шиферные листы по деревянной обрешётке. Отопление местное (водяное), вентиляция естественная, освещение электрическое.

Основное здание отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления людьми о пожаре (договор на техническое обслуживание систем сигнализации от 01.06.2011 №2011 06 47(3) ООО НПО «Сигнал»). Ежеквартальные акты проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) имеются. Жилые помещения в здании отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов дополнительно оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.

В феврале 2010 года организацией Лесосибирской группой ОТЛ ОТИ ЦИАТИ по Красноярскому краю проведен замер сопротивления изоляции электросетей и оборудования зданий «МБУ «КЦСОН»» (технический отчет от 15.02.2010, регистрационный номер: 10/015-лти), замечаний не выявлено.

Территория Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «МБУ «КЦСОН»» имеет наружное освещение. На момент проверки территория очищена от горючих отходов, мусора. Водоснабжение зданий Отделения для нужд пожаротушения осуществляется от двух пожарных водоёмов объёмом каждый 25 куб.м., расположенных на расстоянии не более 200 м.(30м.). Подъезд к зданиям Отделения для пожарных автомобилей обеспечен с трёх сторон.

В Отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов расчётное количество койко-мест для размещения (проживания) граждан, находящихся на социальном обеспечении – 20. Численность персонала отделения – 24 человека, наибольшая работающая смена – 9 человек, в круглосуточном режиме работает 3 человека обслуживающего персонала.

На объекте распорядительным документом установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный режим. Приказом от 26.10.2011 №119 ответственным за обеспечение пожарной безопасности отделения временного проживания назначена зав. отделением Чехирева Е.А.


Помещения Отделения временного проживания граждан укомплектованы первичными средствами пожаротушения - огнетушителями марки ОУ-5 в количестве 10 штук, которые размещены в доступных местах. В Отделении заведён журнал учёта первичных средств пожаротушения. Ответственным лицом проводится проверка огнетушителей. Все огнетушители пронумерованы, на все нанесены порядковые

номера белой краской. Огнетушители подвешены на расстоянии не более 1,5 м от пола. При опросе персонала было установлено, что действия в случае пожара персонал в общих чертах знает, огнетушителями пользоваться умеют. На здании разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. В помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. В основном здании вывешены знаки пожарной безопасности. В основном здании отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «МБУ «КЦСОН»» разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей в случае пожара.

Имеются специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников организации (вводного противопожарного инструктажа, первичного противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума работников, осуществляющие круглосуточную охрану организации), согласованные с органами государственного пожарного надзора. Ведётся журнал учёта инструктажей по пожарной безопасности.

На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала отделения временного пребывания имеются электрические фонари. Объект защиты обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения в количестве 5 шт. Объект обеспечен проводной телефонной связью.

Главный государственный инспектор
Мотыгинского района Красноярского края
по пожарному надзору



А.В. Демченко